



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.04	2016.01.04	2016.01.04	2016.01.04
采样地点				南麻小学	立新染整	坛丘小学	坛丘村委
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.48	0.48	0.31	0.71
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.15	0.30	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.60	1.56	1.60	1.60

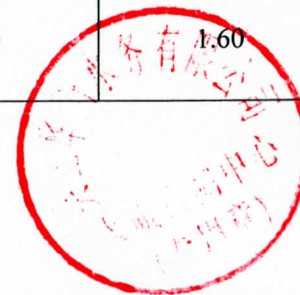


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.05			
采样地点				平望交警			
样品性质				管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.47			
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5			
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0			
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.15			
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出			
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出			
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.68			

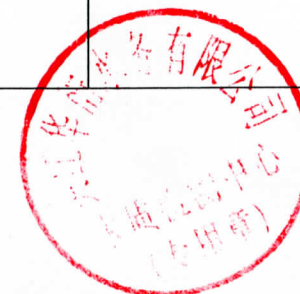

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.05	2016.01.05	2016.01.05	2016.01.05
采样地点				梅堰农贸	梅堰中学	平望派出所	平望小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.32	0.40	0.44	0.38
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.15	0.30	0.10
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.68	1.68	1.76	

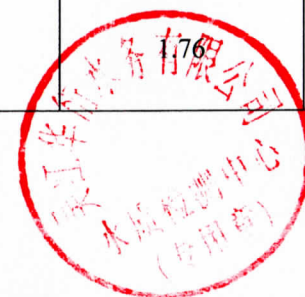


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.08	2016.01.08	2016.01.08	2016.01.08
采样地点				盛泽医院	目澜洲公园	盛泽居家养老服务中心	盛泽客运
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.49	0.51	0.49	0.51
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.68	1.60	1.60	1.68




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.11	2016.01.11	2016.01.11	2016.01.11
采样地点				八都社区	八都小学	震泽政府	震泽医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.51	0.41	0.83	0.65
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.15	0.15	0.05	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	4	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.62	1.66	1.70	1.62

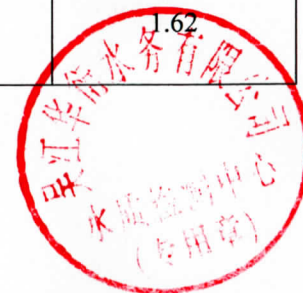


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.11	2016.01.11	2016.01.11	2016.01.11
采样地点				庙港派出所	庙港小学	七都政府	七都医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.55	0.54	0.59	0.54
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.30	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.70	1.70	1.70	1.62

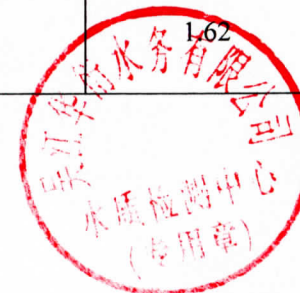

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.12	2016.01.12		
采样地点				桃源桃花源	桃源政府		
样品性质				管网水	管网水		
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.58	0.56		
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5		
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0		
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.15		
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出		
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出		
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.70	1.70		

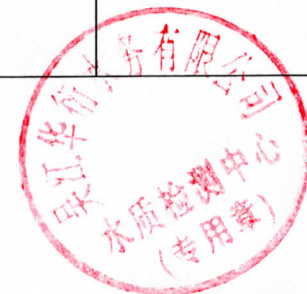


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.12	2016.01.12	2016.01.12	2016.01.12
采样地点				铜罗小学	铜罗消防队	青云医院	青云云沧
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.58	0.61	0.67	0.65
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.94	1.94	1.86	1.94




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.13	2016.01.13	2016.01.13	2016.01.13
采样地点				同里医院	同里小学	屯村美欣	屯村小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.31	0.30	0.29	0.31
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.15	0.15	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.63	1.71	1.67	1.67

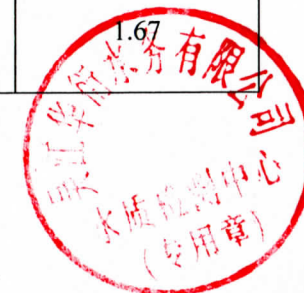


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.13	2016.01.13	2016.01.13	2016.01.13
采样地点				姜健钢构	云梨路加油站	山湖小学	永逸钢构
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.29	0.39	0.33	0.29
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间 $\geq 30\text{min}$, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量 ≥ 0.3 , 管网末梢水中余量 ≥ 0.05	0.15	0.30	0.10	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD_{Mn} 法, 以 O_2 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.67	1.71	1.71	1.67

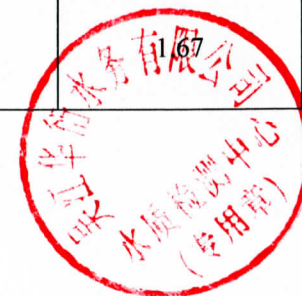


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.14	2016.01.14	2016.01.14	2016.01.14
采样地点				北库城管	北库中学	金家坝中学	金家坝社区
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.55	0.42	0.69	0.65
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.76	1.68	1.72	1.64

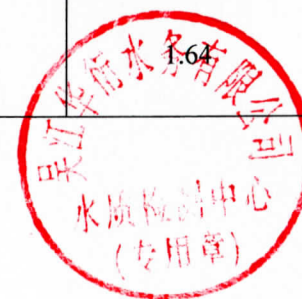

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.14	2016.01.14	2016.01.14	2016.01.14
采样地点				芦墟办事处	芦墟知音	莘塔东塔	莘塔中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.40	0.48	0.50	0.49
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.50	0.05	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	3	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.68	1.68	1.64	1.68

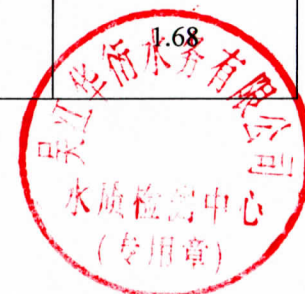


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.14	2016.01.14	2016.01.14	2016.01.14
采样地点				黎里震洲	黎里植物油脂	黎里政府	黎里小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.43	0.81	0.48	0.55
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.15	0.15	0.30	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.72	1.72	1.68	1.60



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.15			
采样地点				万工科技集团			
样品性质				管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.39			
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5			
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0			
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.10			
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出			
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出			
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.66			

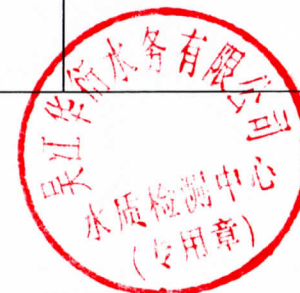


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.15	2016.01.15	2016.01.15	2016.01.15
采样地点				横扇小学	横扇政府	八坼农贸市场	八坼皮防所
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.43	0.46	0.65	0.31
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.15	0.30	0.30	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.66	1.62	1.66	1.70




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.15	2016.01.15	2016.01.15	2016.01.15
采样地点				第一加油站	太平洋保险	高级中学	明珠城
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.35	0.25	0.43	0.46
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.15	0.10	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.58	1.62	1.58	1.62

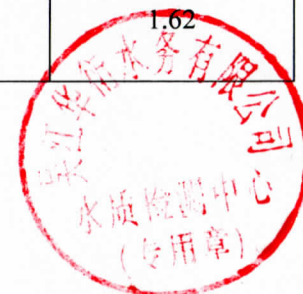


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.15	2016.01.15	2016.01.15	2016.01.15
采样地点				吴江中学	建设局	海事处	长安小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.39	0.31	0.34	0.42
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.10	0.30	0.50	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.66	1.66	1.70	1.62

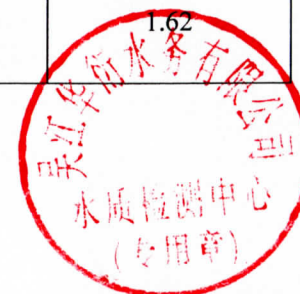

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016-01-18	2016-01-18	2016-01-18	2016-01-18
采样地点				南麻小学	立新染整	坛丘小学	坛丘村委
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.65	0.36	0.43	0.55
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.15	0.15	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.70	1.74	1.70	L67

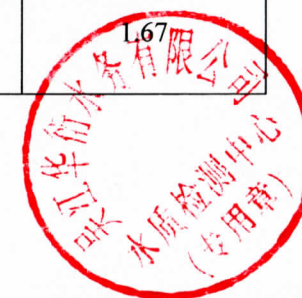


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.19			
采样地点				平望交警			
样品性质				管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.62			
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5			
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0			
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.15			
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出			
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出			
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.68			




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.19	2016.01.19	2016.01.19	2016.01.19
采样地点				梅堰农贸	梅堰中学	平望派出所	平望小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.37	0.45	0.53	0.47
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.30	0.05
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	4
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.68	1.72	1.60	1.68




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.20			
采样地点				宛平万工			
样品性质				管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.53			
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5			
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0			
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.10			
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出			
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出			
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.60			




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.20	2016.01.20	2016.01.20	2016.01.20
采样地点				八坼农贸市场	八坼皮防所	横扇小学	横扇镇政府
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.44	0.38	0.39	0.42
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.15	0.10	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.68	1.68	1.60	1.68




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016-01-22	2016-01-22	2016-01-22	2016-01-22
采样地点				盛泽医院	目澜洲公园	居家养老服务中心	盛泽客运
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.24	0.31	0.30	0.80
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.15	0.30	0.10	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/10 0mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.60	1.68	1.68	1.68

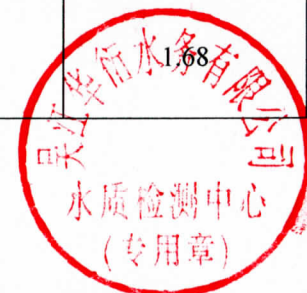

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.1.26	2016.1.26	2016.1.26	2016.1.26
采样地点				同里医院	同里小学	屯村美欣	屯村小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.63	0.63	0.68	0.77
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.15	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.61	1.57	1.65	1.65

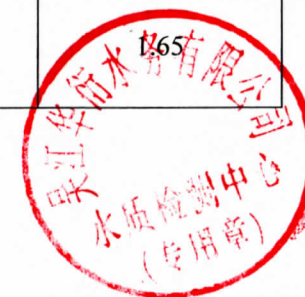


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.1.26	2016.1.26	2016.1.26	2016.1.26
采样地点				姜健钢构	云梨路加油站	山湖小学	永逸钢构
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.43	0.37	0.51	0.58
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.10	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.61	1.57	1.65	1.61




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.27	2016.01.27		
采样地点				桃源桃花源	桃园镇政府		
样品性质				管网水	管网水		
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.65	0.50		
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5		
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0		
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.10	0.10		
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出		
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出		
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.68	1.72		

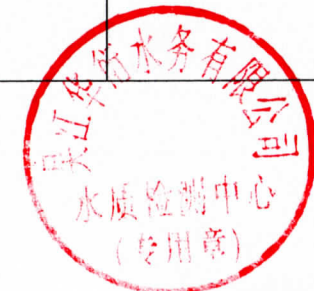


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.27	2016.01.27	2016.01.27	2016.01.27
采样地点				铜罗小学	铜锣社区	青云云沧	青云医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.39	0.43	0.58	0.41
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.10	0.15	0.30	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.68	1.68	1.60	1.64

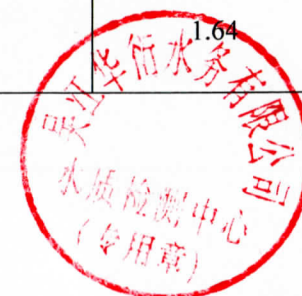

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.27	2016.01.27	2016.01.27	2016.01.27
采样地点				太平洋保险	长安小学	地方海事处	吴江中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.77	0.46	0.30	0.39
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.15	0.30	0.40	0.10
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/10 0mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.64	1.68	1.72	1.68

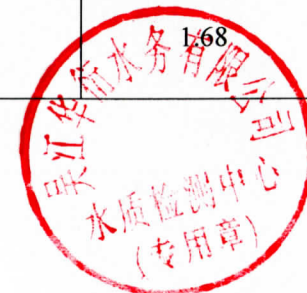


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.27	2016.01.27	2016.01.27	2016.01.27
采样地点				第一加油站	建设局	明珠城	高级中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.70	0.41	0.68	0.85
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.15	0.15	0.20	0.10
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.68	1.72	1.68	1.68




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016-01-28	2016-01-28	2016-01-28	2016-01-28
采样地点				七都卫生院	七都镇政府	庙港小学	庙港派出所
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.28	0.37	0.61	0.53
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.20	0.10	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.59	1.55	1.59	1.63




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016-01-28	2016-01-28	2016-01-28	2016-01-28
采样地点				震泽医院	震泽镇政府	八都小学	八都社区
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.35	0.42	0.57	0.43
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.15	0.10	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/10 0mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.63	1.55	1.63	1.63

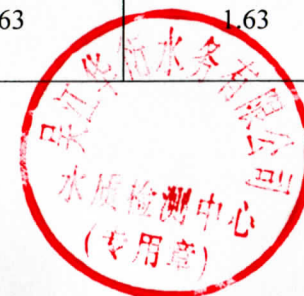


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.29	2016.01.29	2016.01.29	2016.01.29
采样地点				北库中学	城管执法队	金家坝中学	社区活动中心
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.66	0.52	0.52	0.41
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.20	0.20	0.15	0.20
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.60	1.68	1.60

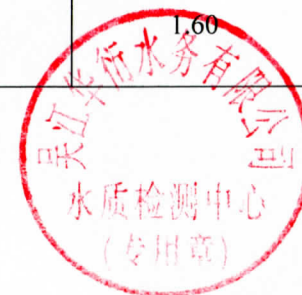

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.29	2016.01.29	2016.01.29	2016.01.29
采样地点				芦墟办事处	知音大酒店	东塔鞋业	莘塔中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.58	0.49	0.56	0.64
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.15	0.15	0.15	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.60	1.60	1.60	1.44

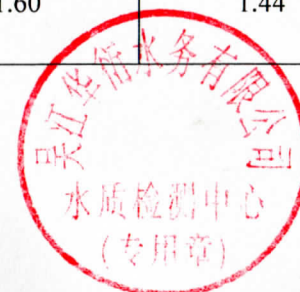

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.01.29	2016.01.29	2016.01.29	2016.01.29
采样地点				黎里运河植物油厂	黎里镇政府	黎里小学	震洲喷气织造厂
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.54	0.45	0.47	0.56
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.20	0.20	0.20
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.60	1.44	1.60	1.68

