


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.2.2	2016.2.2	2016.2.2	2016.2.2
采样地点				铜罗小学	铜罗消防	青云医院	青云云沧
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.66	0.43	0.82	0.73
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.15	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.55	1.55	1.51	1.59

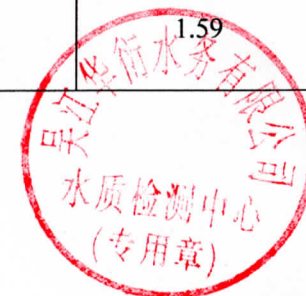


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.2.2	2016.2.2		
采样地点				桃源桃花源	桃源政府		
样品性质				管网水	管网水		
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.66	0.85		
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5		
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0		
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.15		
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出		
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出		
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.55	1.59		




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.2.16	2016.2.16	2016.2.16	2016.2.16
采样地点				南麻小学	立新染整	坛丘小学	坛丘村委
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.92	0.88	0.43	0.55
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.15	0.15	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.63	1.63	1.67	1.67

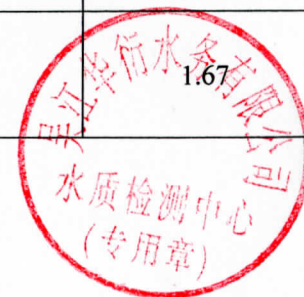

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.2.17	2016.2.17	2016.2.17	2016.2.17
采样地点				梅堰农贸	梅堰中学	平望派出所	平望小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.36	0.45	0.43	0.55
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.15	0.30	0.05
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	3
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.87	1.79	1.71	

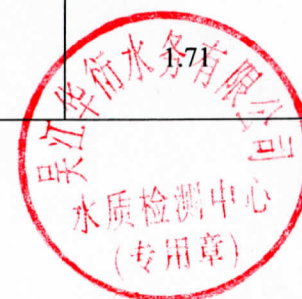


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.2.17			
采样地点				平望交警			
样品性质				管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.61			
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5			
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0			
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.10			
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出			
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出			
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.87			




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.2.18	2016.2.18	2016.2.18	2016.2.18
采样地点				盛泽客运	目澜洲	居家养老服务中心	盛泽医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.45	0.71	0.47	0.67
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.78	1.70	1.70	1.78

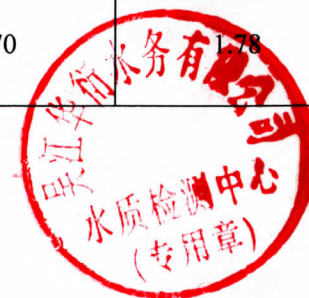


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.2.19	2016.2.19	2016.2.19	2016.2.19
采样地点				横扇政府	横扇小学	宛平万工	八坼农贸
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.51	0.55	0.55	0.34
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.15	0.30	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.70	1.70	1.62	1.70

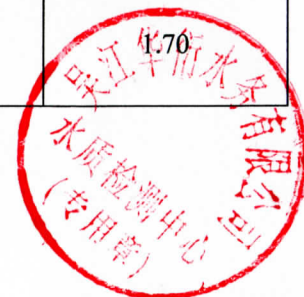


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期			2016.2.19			
采样地点			八坼皮防所			
样品性质			管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果		
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.32		
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5		
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0		
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.15		
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出		
6	总大肠菌群	MPN/10 0mL	不得检出	未检出		
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.62		



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.2.22	2016.2.22	2016.2.22	2016.2.22
采样地点				庙港派出所	庙港小学	七都政府	七都医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.35	0.35	0.33	0.36
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.50	0.50	0.50	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/10 0mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.78	1.78	1.78	1.78

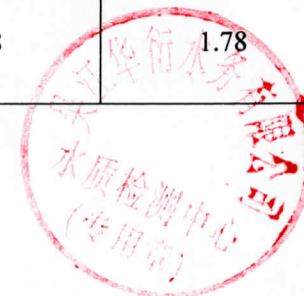

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.2.22	2016.2.22	2016.2.22	2016.2.22
采样地点				八都社区	八都小学	震泽政府	震泽医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.35	0.38	0.41	0.56
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.15	0.30	0.15	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.86	1.86	1.94	1.94



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.2.26	2016.2.26	2016.2.26	2016.2.26
采样地点				吴江中学	建设局	明珠城	高级中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.36	0.25	0.37	0.30
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.50	0.50	0.50
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.70	1.70	1.66	1.70




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.2.26	2016.2.26	2016.2.26	2016.2.26
采样地点				太平洋保险	第一加油站	海事处	长安小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.65	0.35	0.51	0.57
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.50	0.50	0.50	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.62	1.58	1.62	1.66




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.2.26	2016.2.26	2016.2.26	2016.2.26
采样地点				黎里震洲	黎里植物油脂	黎里政府	黎里小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.50	0.40	0.50	0.46
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.50	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.68	1.72	1.60	1.60

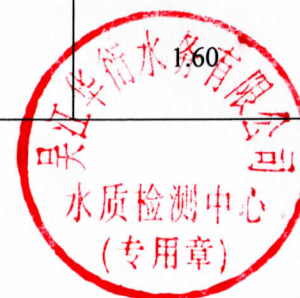


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.2.26	2016.2.26	2016.2.26	2016.2.26
采样地点				芦墟办事处	芦墟知音	莘塔东塔	莘塔中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.69	0.50	0.67	0.60
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.50	0.05	0.15	0.50
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	4	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.68	1.68	1.72	1.60

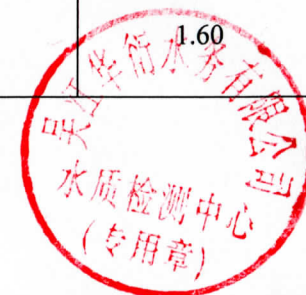


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.2.26	2016.2.26	2016.2.26	2016.2.26
采样地点				北厍城管	北厍中学	金家坝社区	金家坝中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.36	0.46	0.53	0.51
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.50	0.50
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.72	1.76	1.68	1.76

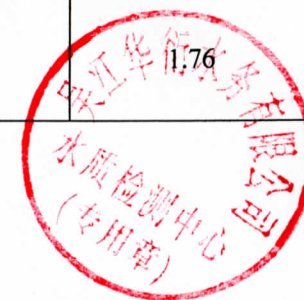

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.2.29	2016.2.29	2016.2.29	2016.2.29
采样地点				姜健钢构	云梨路加油站	山湖小学	永逸钢构
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.35	0.77	0.37	0.36
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.10	0.30	0.50	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.60	1.52	1.44	1.52

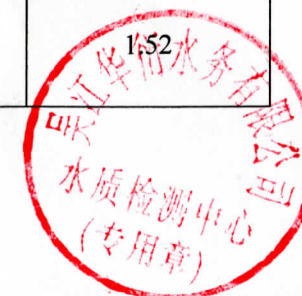

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.2.29	2016.2.29	2016.2.29	2016.2.29
采样地点				同里医院	同里小学	屯村美欣	屯村小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.41	0.39	0.74	0.37
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.50	0.30	0.15	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.44	1.60	1.52

