

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.3	2016.5.3	2016.5.3	2016.5.3
采样地点				南麻小学	立新染整	坛丘小学	坛丘村委
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.40	0.22	0.35	0.35
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.10	0.15	0.50	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.63	1.63	1.55	1.63




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.5	2016.5.5	2016.5.5	2016.5.5
采样地点				梅堰农贸	梅堰中学	平望派出所	平望小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.20	0.22	0.22	0.16
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.30	0.05
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	1
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.68	1.60	1.52




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.5			
采样地点				平望交警			
样品性质				管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.22			
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5			
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0			
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.05			
5	菌落总数	CFU/mL	100	2			
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出			
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52			

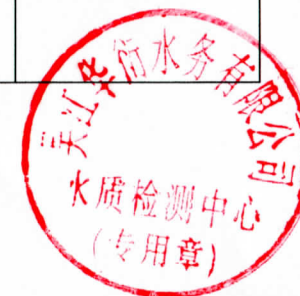


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.6	2016.5.6	2016.5.6	2016.5.6
采样地点				横扇派出所	横扇小学	八坼农贸	八坼皮防所
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.47	0.21	0.39	0.25
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.40	0.30	0.50	0.50
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.62	1.62	1.45	1.45

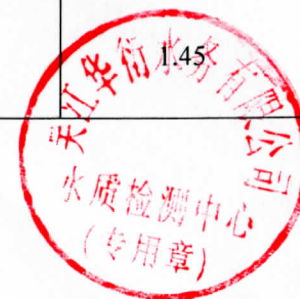


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.6			
采样地点				宛平万工			
样品性质				管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.37			
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5			
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0			
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.35			
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出			
6	总大肠菌群	MPN/10 0mL	不得检出	未检出			
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.62			

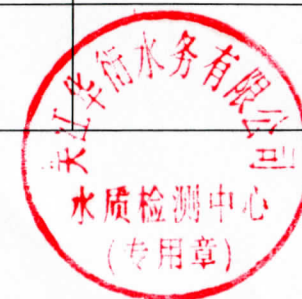

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.9	2016.5.9	2016.5.9	2016.5.9
采样地点				姜建钢构	云梨路加油站	山湖小学	永逸钢构
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.14	0.22	0.27	0.14
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.05	0.10	0.05	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	3	未检出	3	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.44	1.60	

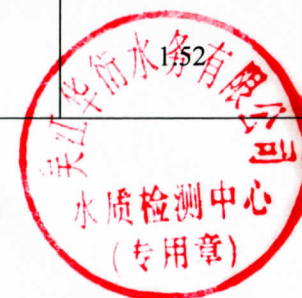


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.9	2016.5.9	2016.5.9	2016.5.9
采样地点				同里医院	同里小学	屯村美欣	屯村小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.18	0.15	0.44	0.12
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.20	0.10	0.05
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	4
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.60	1.44	1.44



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.10	2016.5.10	2016.5.10	2016.5.10
采样地点				铜罗小学	铜罗消防	青云云纶	青云医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.68	0.35	0.18	0.30
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.50	0.50	0.05
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	2
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.60	1.68	1.52	1.44

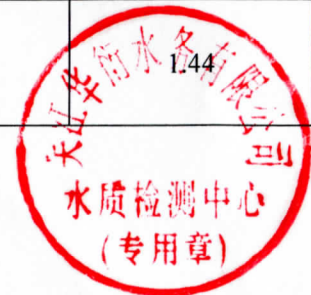


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.10	2016.5.10		
采样地点				桃源桃花源	桃源政府		
样品性质				管网水	管网水		
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.15	0.31		
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5		
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0		
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.10		
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出		
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出		
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.52		



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.11	2016.5.11	2016.5.11	2016.5.11
采样地点				吴江中学	建设局	明珠城	高级中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.15	0.11	0.35	0.10
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.50	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/10 0mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.44	1.36	1.36

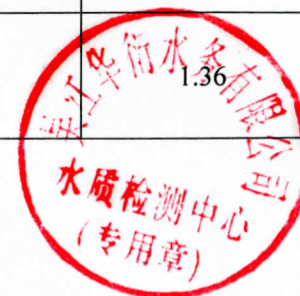


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.11	2016.5.11	2016.5.11	2016.5.11
采样地点				太平洋保险	第一加油站	长安小学	地方海事处
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.13	0.50	0.35	0.30
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.50	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.52	1.60	




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.12	2016.5.12	2016.5.12	2016.5.12
采样地点				黎里震洲	黎里植物油脂	黎里政府	黎里小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.35	0.34	0.35	0.47
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.10	0.05	0.05	0.05
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	4	4	3
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.44	1.44	1.52

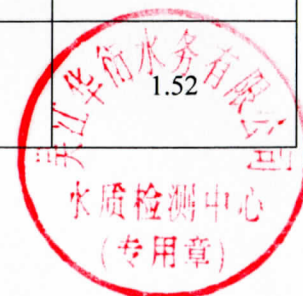

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.12	2016.5.12	2016.5.12	2016.5.12
采样地点				芦墟办事处	芦墟知音	辛塔东塔	辛塔中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.38	0.43	0.55	0.34
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.50	0.05	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	5	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.48	1.52	1.52

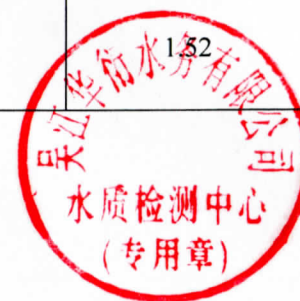

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.12	2016.5.12	2016.5.12	2016.5.12
采样地点				北库城管	北库中学	金家坝社区	金家坝中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.33	0.35	0.37	0.26
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.30	0.50
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/10 0mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.48	1.52	1.56	




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.13	2016.5.13	2016.5.13	2016.5.13
采样地点				庙港派出所	庙港小学	七都政府	七都医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.29	0.24	0.29	0.31
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.60	0.40	0.15	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.60	1.60	1.52	



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.13	2016.5.13	2016.5.13	2016.5.13
采样地点				八都社区	八都小学	震泽政府	震泽医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.27	0.36	0.25	0.31
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.05	0.15	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	3	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/10 0mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.56	1.60	1.60	1.52

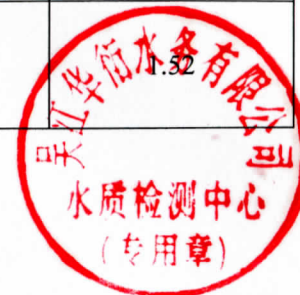


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.13	2016.5.13	2016.5.13	2016.5.13
采样地点				盛泽政府	盛泽汽车站	目澜洲公园	盛泽医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.17	0.14	0.20	0.15
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.15	0.15	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.52	1.60	1.60



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.18	2016.5.18	2016.5.18	2016.5.18
采样地点				南麻小学	立新染整	坛丘小学	坛丘村委
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.41	0.21	0.17	0.21
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.10	0.15	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.41	1.49	1.41	

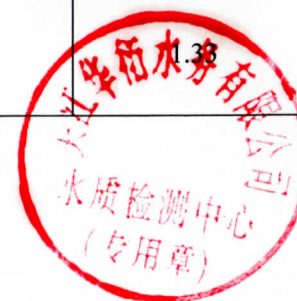

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.18	2016.5.18	2016.5.18	2016.5.18
采样地点				宛平万工	横扇小学	横扇派出所	八坼农贸
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.39	0.13	0.21	0.22
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.10	0.50	0.50	0.50
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.33	1.41	1.25	




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期			2016.5.18				
采样地点			八坼皮防所				
样品性质			管网水				
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.22			
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5			
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0			
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.50			
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出			
6	总大肠菌群	MPN/10 0mL	不得检出	未检出			
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.41			




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.19	2016.5.19	2016.5.19	2016.5.19
采样地点				姜建钢构	云梨路加油站	山湖小学	永逸钢构
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.35	0.49	0.43	0.12
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.15	0.30	0.10	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.35	1.35	1.42	1.42




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.19	2016.5.19	2016.5.19	2016.5.19
采样地点				同里医院	同里小学	屯村小学	屯村美欣
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.17	0.11	0.17	0.26
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.50	0.30	0.10	0.05
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	3
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.42	1.35	1.50	1.50

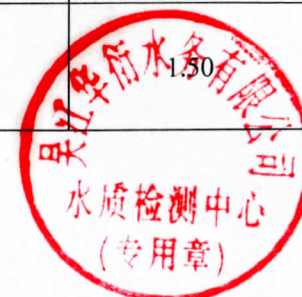

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.20	2016.5.20	2016.5.20	2016.5.20
采样地点				梅堰农贸	梅堰中学	平望派出所	平望小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.22	0.26	0.16	0.20
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.30	0.05
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	1
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.50	1.42	1.50	1.38

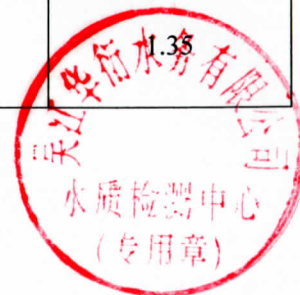


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期			2016.5.20				
采样地点			平望交警				
样品性质			管网水				
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.26			
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5			
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0			
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.05			
5	菌落总数	CFU/mL	100	3			
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出			
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.35			



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.23	2016.5.23	2016.5.23	2016.5.23
采样地点				黎里震洲	黎里植物油脂	黎里政府	黎里小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.14	0.22	0.29	0.16
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间 $\geq 30\text{min}$, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量 ≥ 0.3 , 管网末梢水中余量 ≥ 0.05	0.30	0.30	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD_{Mn} 法, 以 O_2 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.52	1.60	1.60

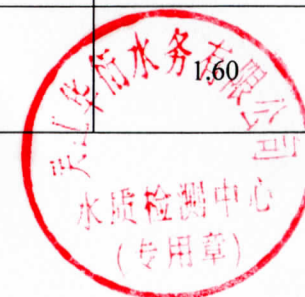


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.23	2016.5.23	2016.5.23	2016.5.23
采样地点				芦墟知音	芦墟办事处	莘塔东塔	莘塔中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.36	0.19	0.30	0.18
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.10	0.50	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.44	1.60	1.60




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.23	2016.5.23	2016.5.23	2016.5.23
采样地点				北厍城管	北厍中学	金家坝中学	金家坝社区
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.19	0.29	0.22	0.21
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.15	0.50	0.50
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.52	1.52	1.60

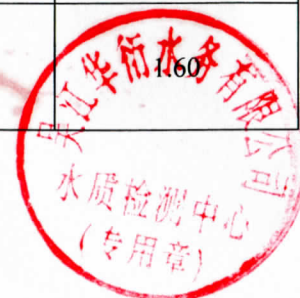


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.24	2016.5.24	2016.5.24	2016.5.24
采样地点				铜罗小学	铜罗消防队	青云医院	青云云沧
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.21	0.25	0.30	0.15
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.50	0.50	0.05	0.50
5	菌落总数	CFU/mL	100				
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.44	1.40	1.44

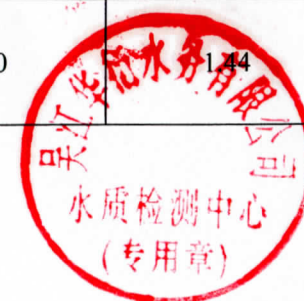

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.24	2016.5.24		
采样地点				桃源桃花源	桃源政府		
样品性质				管网水	管网水		
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.40	0.25		
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5		
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0		
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.50	0.50		
5	菌落总数	CFU/mL	100				
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出		
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.48	1.44		

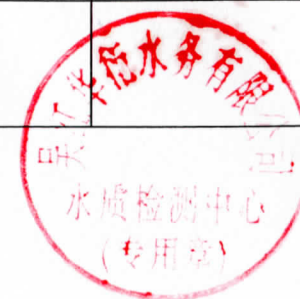

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.25	2016.5.25	2016.5.25	2016.5.25
采样地点				吴江中学	建设局	明珠城	高级中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.38	0.13	0.18	0.13
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.40	0.50	0.05
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	3
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.42	1.35	1.35	1.42




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.25	2016.5.25	2016.5.25	2016.5.25
采样地点				太平洋保险	第一加油站	长安小学	海事处
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.38	0.27	0.18	0.16
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.15	0.50	0.15	0.50
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.42	1.50	1.42	1.50




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.26	2016.5.26	2016.5.26	2016.5.26
采样地点				盛泽医院	目澜洲	盛泽居家养老服务中心	盛泽客运
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.32	0.39	0.39	0.30
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.15	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/10 0mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.48	1.44	1.44

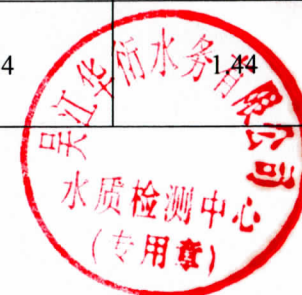

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.30	2016.5.30	2016.5.30	2016.5.30
采样地点				庙港派出所	庙港小学	七都政府	七都医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.44	0.45	0.40	0.39
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.60	0.60	0.50	0.50
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.60	1.60	1.52	1.52

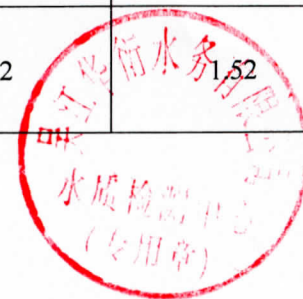

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.5.30	2016.5.30	2016.5.30	2016.5.30
采样地点				八都医院	八都小学	震泽镇政府	震泽医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.36	0.45	0.41	0.51
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.15	0.50	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.44	1.52	1.52

