



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.1	2016.6.1	2016.6.1	2016.6.1
采样地点				盛泽居家养老服务中心	盛泽汽车站	目澜洲公园	盛泽医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.31	0.27	0.19	0.30
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.15	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.40	1.44	1.44	1.36

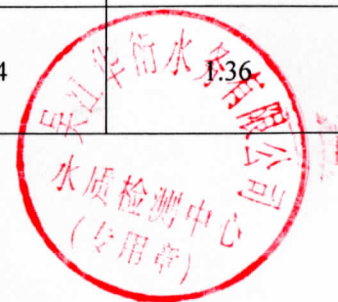


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.2	2016.6.2	2016.6.2	2016.6.2
采样地点				黎里运河植物油厂	黎里镇政府	黎里小学	震洲喷气织造厂
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.45	0.39	0.50	0.48
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100				
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.48	1.44	1.40




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.2	2016.6.2	2016.6.2	2016.6.2
采样地点				芦墟办事处	芦墟知音	莘塔东塔	莘塔中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.62	0.54	0.60	0.47
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.50	0.35	0.15	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.36	1.36	1.40

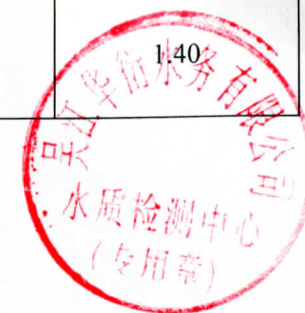


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.2	2016.6.2	2016.6.2	2016.6.2
采样地点				北厍中学	北厍城管	金家坝中学	金家坝社区
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.58	0.53	0.49	0.43
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.40	0.30	0.35	0.50
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.48	1.44	1.44	1.40

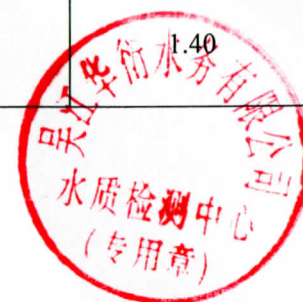

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.3	2016.6.3	2016.6.3	2016.6.3
采样地点				震泽医院	震泽镇政府	八都小学	八都社区
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.42	0.43	0.37	0.31
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间 $\geq 30\text{min}$, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量 ≥ 0.3 , 管网末梢水中余量 ≥ 0.05	0.40	0.50	0.35	0.40
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD_{Mn} 法, 以 O_2 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.48	1.44	

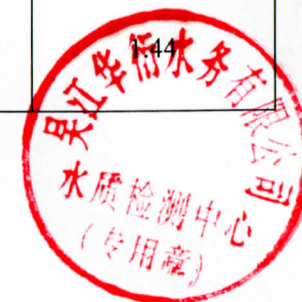

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.3	2016.6.3	2016.6.3	2016.6.3
采样地点				七都卫生院	七都镇政府	庙港小学	庙港派出所
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.29	0.33	0.50	0.41
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.35	0.50	0.50
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.44	1.40	




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.6	2016.6.6	2016.6.6	2016.6.6
采样地点				山湖小学	永逸钢构	云梨桥加油站	姜健钢构
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.23	0.22	0.18	0.34
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.20	0.20	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.52	1.44	1.44



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.6	2016.6.6	2016.6.6	2016.6.6
采样地点				同里医院	同里小学	屯村小学	屯村美欣
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.29	0.32	0.37	0.34
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.35	0.40	0.25	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/10 0mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.60	1.60	

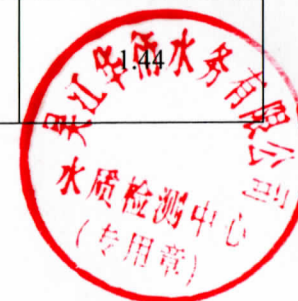


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.7	2016.6.7	2016.6.7	2016.6.7
采样地点				南麻小学	立新染整	坛丘小学	坛丘村委
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.18	0.35	0.19	0.52
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.05	0.10	0.30	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	3	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.68	1.76	1.68	1.76



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.8	2016.6.8	2016.6.8	2016.6.8
采样地点				梅堰农贸	梅堰中学	平望派出所	平望小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.11	0.10	0.15	0.25
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.30	0.05
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	4
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.52	1.44	1.44

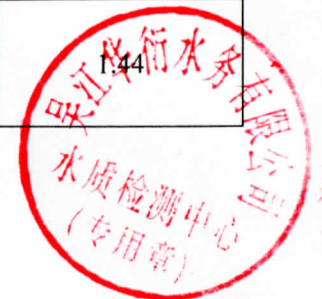

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.8			
采样地点				平望交警中队			
样品性质				管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.21			
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5			
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0			
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.05			
5	菌落总数	CFU/mL	100	3			
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出			
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52			



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.14	2016.6.14	2016.6.14	2016.6.14
采样地点				八坼农贸市场	八坼皮防所	横扇小学	横扇镇政府
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.43	0.47	0.53	0.45
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间 $\geq 30\text{min}$, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量 ≥ 0.3 , 管网末梢水中余量 ≥ 0.05	0.30	0.30	0.15	0.10
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD_{Mn} 法, 以 O_2 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.52	1.44	1.44




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期			2016.6.14				
采样地点			宛平万工				
样品性质			管网水				
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.39			
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5			
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0			
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.05			
5	菌落总数	CFU/mL	100	3			
6	总大肠菌群	MPN/10 0mL	不得检出	未检出			
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52			




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.15	2016.6.15	2016.6.15	2016.6.15
采样地点				吴江中学	建设局	明珠城	高级中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.16	0.17	0.36	0.19
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.50	0.30	0.30	0.10
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.52	1.44	




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.15	2016.6.15	2016.6.15	2016.6.15
采样地点				太平洋保险	第一加油站	长安小学	海事处
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.19	0.19	0.11	0.16
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.05	0.50	0.30	0.50
5	菌落总数	CFU/mL	100	4	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.60	1.44	1.52



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.22	2016.6.22	2016.6.22	2016.6.22
采样地点				横扇派出所	横扇小学	宛平万工	八坼农贸
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.16	0.21	0.17	0.10
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.05	0.50
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	3	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.54	1.45	1.45	1.54




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期			2016.6.22			
采样地点			八坼皮防所			
样品性质			管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果		
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.08		
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5		
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0		
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.50		
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出		
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出		
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.45		



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.23	2016.6.23	2016.6.23	2016.6.23
采样地点				庙港派出所	庙港小学	七都政府	七都医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.25	0.20	0.21	0.20
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.60	0.50	0.15	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.36	1.36	1.44	1.44

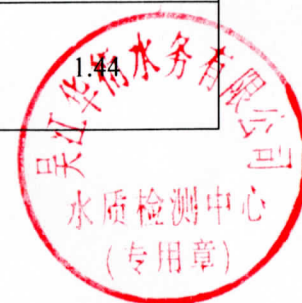


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.23	2016.6.23	2016.6.23	2016.6.23
采样地点				八都社区	八都小学	震泽政府	震泽医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.24	0.21	0.26	0.24
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.10	0.05	0.15	0.05
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	3	未检出	4
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.36	1.36	1.52	1.44




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.24	2016.6.24	2016.6.24	2016.6.24
采样地点				高级中学	建设局	明珠城	太平洋保险
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.20	0.16	0.40	0.18
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.10	0.30	0.15	0.10
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/10 0mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.36	1.36	1.40	1.36



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.24	2016.6.24	2016.6.24	2016.6.24
采样地点				长安小学	第一加油站	地方海事处	吴江中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.14	0.19	0.13	0.15
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.35	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/10 0mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.32	1.36	1.40	1.44



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.12	2016.6.12	2016.6.12	2016.6.12
采样地点				铜罗小学	铜罗消防	青云医院	青云云沧
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.31	0.47	0.70	0.36
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.10	0.30	0.05	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	4	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.44	1.44	1.52	1.52




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.12	2016.6.12		
采样地点				桃源桃花源	桃源政府		
样品性质				管网水	管网水		
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.38	0.76		
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5		
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0		
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30		
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出		
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出		
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.52	1.52		




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.27	2016.6.27	2016.6.27	2016.6.27
采样地点				南麻中心小学	立新染整	坛丘村委	坛丘中心小学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.21	0.17	0.26	0.20
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.10	0.15	0.20	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.45	1.45	1.53	1.53

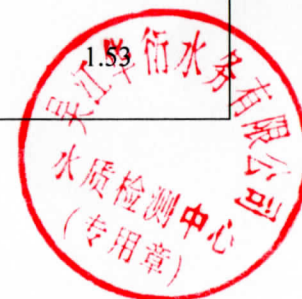


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.27	2016.6.27	2016.6.27	2016.6.27
采样地点				平望小学	平望派出所	平望交警中队	梅堰农贸市场
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.31	0.28	0.22	0.36
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.15	0.20	0.10
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/10 0mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.53	1.45	1.45	1.62

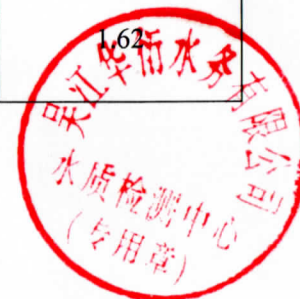


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.27			
采样地点				梅堰中学			
样品性质				管网水			
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.31			
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5			
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0			
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.05			
5	菌落总数	CFU/mL	100	3			
6	总大肠菌群	MPN/10 0mL	不得检出	未检出			
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.53			

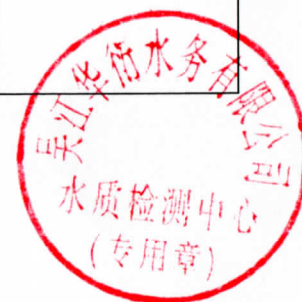


吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.28	2016.6.28	2016.6.28	2016.6.28
采样地点				盛泽医院	目澜洲	盛泽居家养老服务中心	盛泽客运
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.13	0.19	0.46	0.19
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.30	0.30	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.45	1.45	1.49	1.49

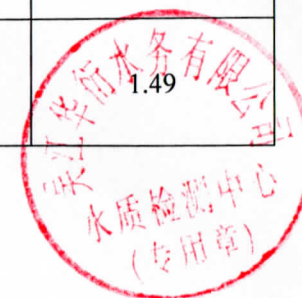

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.29	2016.6.29	2016.6.29	2016.6.29
采样地点				铜罗小学	铜锣社区	青云云沧	青云医院
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.37	0.43	0.54	0.49
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.10	0.30	0.15	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.48	1.48	1.53	1.53



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.29	2016.6.29		
采样地点				桃源桃花源	桃源镇政府		
样品性质				管网水	管网水		
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.51	0.63		
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5		
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0		
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.05	0.30		
5	菌落总数	CFU/mL	100	2	未检出		
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出		
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.48	1.48		



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.30	2016.6.30	2016.6.30	2016.6.30
采样地点				山湖小学	永逸钢构	云梨路加油站	姜健钢构
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.22	0.18	0.20	0.20
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.50	0.50	0.30	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.30	1.30	1.22	1.22




吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.30	2016.6.30	2016.6.30	2016.6.30
采样地点				同里医院	同里小学	屯村小学	美欣公司
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.26	0.28	0.27	0.26
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.20	0.20	0.10	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.30	1.30	1.30	



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.30	2016.6.30	2016.6.30	2016.6.30
采样地点				黎里运河植物油厂	镇政府	黎里小学	震洲喷气织造厂
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.26	0.28	0.31	0.22
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.60	0.50	0.50	0.30
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.30	1.30	1.22	1.22

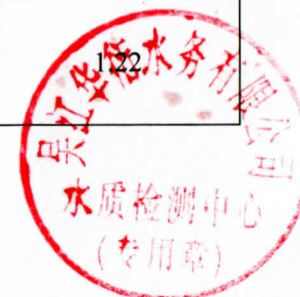

吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.30	2016.6.30	2016.6.30	2016.6.30
采样地点				芦墟办事处	知音大酒店	东塔鞋业	莘塔中学
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.19	0.23	0.35	0.36
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.40	0.50	0.20	0.20
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	未检出	未检出
6	总大肠菌群	MPN/10 0mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.30	1.30	1.38	1.38



吴江华衍水务有限公司管网水水质全分析检测数据公示

采样日期				2016.6.30	2016.6.30	2016.6.30	2016.6.30
采样地点				北厍中学	城管执法队	金家坝中学	社区活动中心
样品性质				管网水	管网水	管网水	管网水
序号	检测项目	单位	《生活饮用水卫生标准》 GB5749	检测结果			
1	浑浊度 (散射浊度单位)	NTU	1, 水源与净水技术条件限制时为 3	0.28	0.30	0.26	0.30
2	色度 (铂钴色度单位)	度	15	<5	<5	<5	<5
3	臭和味	级	无异臭, 异味	0	0	0	0
4	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中限值 4, 出厂水中余量≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05	0.25	0.20	0.05	0.15
5	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	未检出	2	未检出
6	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	未检出	未检出
7	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	3, 水源限制, 源水耗氧量大于 6 mg/L 时为 5	1.30	1.30	1.30	

